


Спецификация материалов.  
 Песок не менее 8.2 куб.м  
 Водача для заполнения и проливки септика не менее 4.5 куб.м

Вход – для подводящей трубопроводной трассы (труба 110мм)  
 Выход – для отводящей трассы, труба либо 32мм, либо 110мм

Габаритные размеры Котлована- Септика  
 Длина – 2230мм  
 Ширина – 2230мм  
 Высота – 2310мм

Условные обозначения  
 ПК – Первичный отстойник  
 АЗ – Аэротенк  
 ВО – Вторичный отстойник  
 НО – Насосный отсек

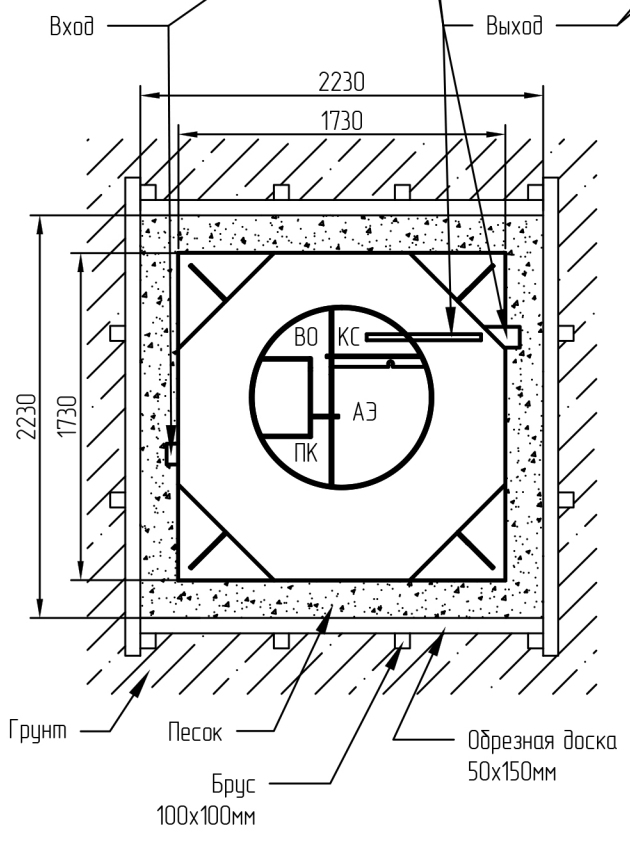

- Строительные и монтажные работы необходимо производить согласно правилам СП 48.13330.2011 Организация строительства
- Установка монтируется под землю, минимальное расстояние от края горловины (без крышки) должно составлять не менее 150 мм до уровня земли.
- Монтаж септика должен происходить на песчаную подушку высотой 100 мм, которая должны быть выровнена на дне котлована.
- Септик утепляется по верхней части корпуса, толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Септик обсыпается послойно (300 мм) песком, с одновременной заливкой водой и послойной проливкой без образования суспензии, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- В случае пльвуна, грунта типа торф – септик обсыпается послойно (300 мм) пескоцементной смесью в соотношении 5к1 (5 частей песка на 1 часть цемента), с одновременной заливкой водой, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.
- При определении нулевой отметки земли, обязательно учитывать будущие изменения на участке (ландшафтные работы, повышение уровня земли, выравнивание)

Инв. № подл. / Подпись и дата / Взам. инв. № / Инв. № дубл. / Подпись и дата

### Заудер 10

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Схема монтажа	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								